




Fermeco

La fermeture de sécurité est une longue tradition familiale

Notice de branchement de moteur GFA Elektromaten 400 volts triphasé

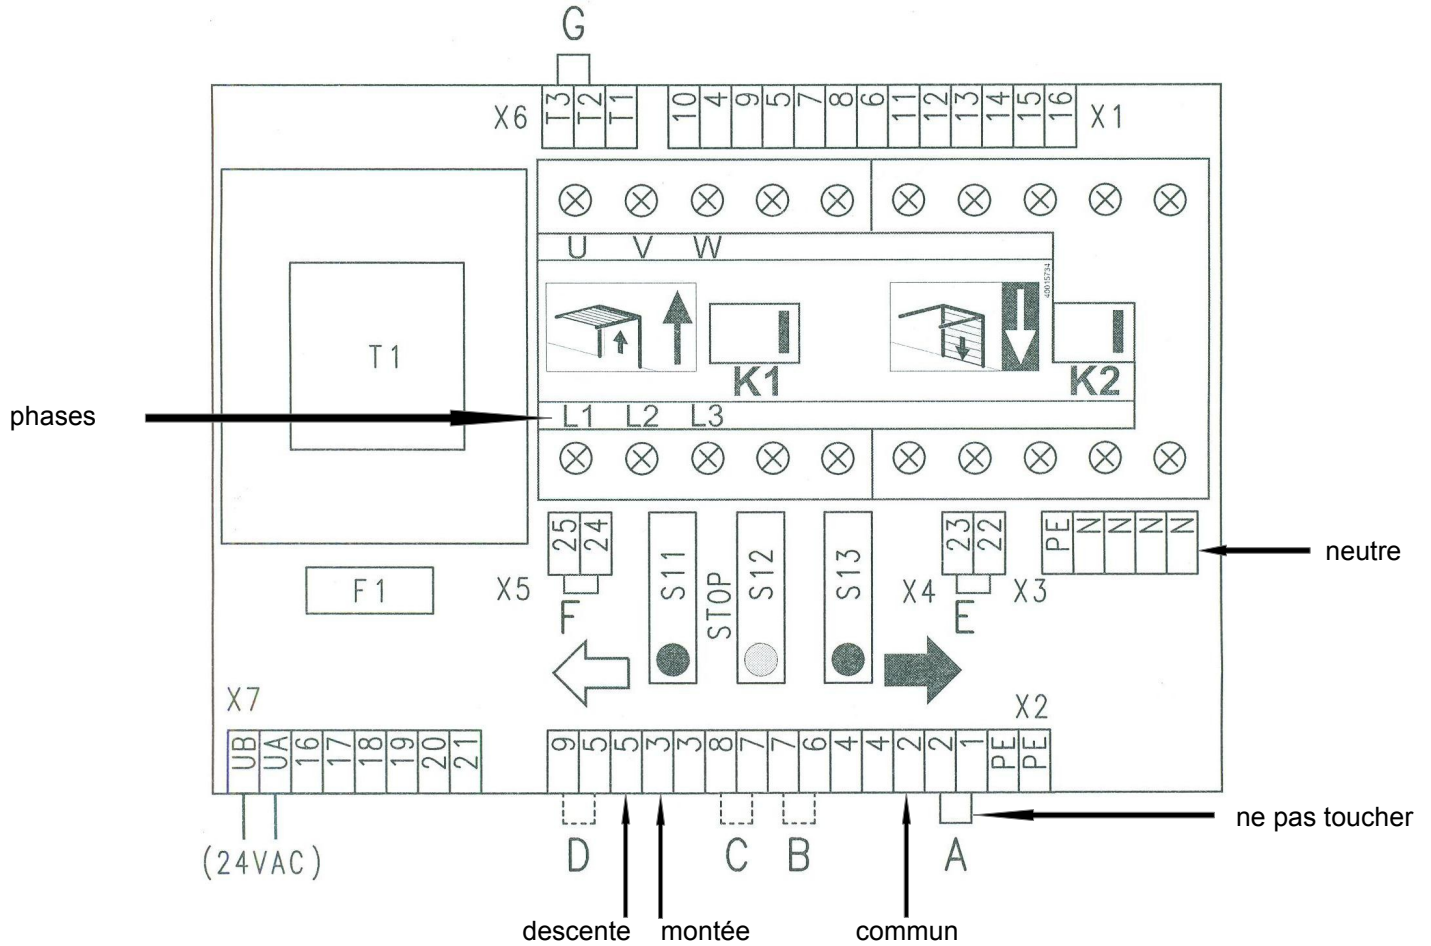

Branchement des phases :
bornes L1 L2 L3

Branchement du neutre :
borne N

Branchement des commandes (bornier X2)

Pont entre bornes 1 et 2 - Ne pas toucher

Borne 2 : commun

Borne 3 : montée

Borne 5 : descente

Pont entre les bornes 6 et 7 : montée automatique

Pont entre les bornes 2 et 3 : montée

Pont entre les bornes 2 et 5 : descente

Pont borne 4 : stop

Référence Chantier :

.....

Localisation Rideau :

.....

Cachet Installateur